

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del día miércoles 15 (quince) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en sala de juntas de 4to piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y el licitante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N21-2021, para la Adquisición de equipos y aparatos de generación eléctrica misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Handwritten signature in blue ink.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente el siguiente licitante:

1. Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V. representada en este acto por la C. Daniela Miranda Nájera.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado.

B) Por la concursante:

Pregunta	Respuesta
Numeral 1.3. Plazo de entrega. La convocante solicita entregar a más tardar el día 31 de diciembre de 2021. Debido a la situación mundial por pandemia, que sigue afectando la fabricación y suministro de bienes, además de la solicitud de suministro, instalación y puesta a punto para la partida 8, solicitamos amablemente a la convocante ampliar	No se acepta, deberá apegarse al tiempo establecido en bases.

Handwritten signature in blue ink.

Acta: Junta de Aclaraciones

el plazo de entrega para la presente licitación a por lo menos el 31 de enero de 2022. ¿Se acepta nuestra solicitud?	
---	--

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

No hay aclaraciones técnicas.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo se toma un receso de 14:55hrs. a 16:00 donde se retomará el evento. Se reanuda el evento sientos las 16:00 hrs.

[Handwritten signature]

2. Por la concursante:

1. Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V.
 Manifiesta sus dudas:

Pregunta	Respuesta
REFERENTE A LA PARTIDA 1 Solicitamos amablemente a la convocante que debido a que el equipo es de una capacidad de salida muy pequeño, nos permita ofertar un modelo comercial con 120 va entrada y salida ¿se acepta nuestra propuesta?	Se acepta, siempre y cuando se respete el tiempo de respaldo y capacidad de carga.
REFERENTE A LA PARTIDA 8 Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar si es correcto entender que el tiempo solicitado de 5 minutos es a plena carga y el de 15 minutos es a media carga ¿Es correcta nuestra apreciación?	El tiempo de respaldo debe ser de 15 minutos a plena carga, referente a la media carga no se considera debido a que varía por la carga conectada al UPS.
REFERENTE A LA PARTIDA 8 Dice: Factor de potencia 0.9. Tiempo de respaldo de 15 minutos, inversor de 3 niveles, con tecnología igbt, doble dsp para alta confiabilidad y desempeño factor de potencia 1.0 Mencionan 2 factor de potencia de .9 y 1 solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que debemos considerar como el correcto .9 ya que solicitan un	El factor de potencia debe ser de 1.0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>equipo de 15000 va / 13500 watts el cual corresponde al factor de potencia de 0.9 ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>REFERENTE A LA PARTIDA 8 Solicitan banco con las características del modelo de referencia pero hay incongruencias ya que en una parte piden Banco de baterías : voltaje (vcd): +/- 96 ~ +/- 120 (ajustable), capacidad de batería: 20 x 9ah 12 v 32 x 9ah 12 v 40 x 9ah 12 v y en otro lado mencionan banco de baterías: interno: con espacio para 60 baterías (3 paquetes de 20), por lo anterior solicitamos amablemente a la convocante se acepte solo un banco de baterías interno de acuerdo con la configuración de cada fabricante, siempre y cuando asegure los tiempos de respaldo solicitados para no limitar la libre participación ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se requiere banco de baterías interno, respetando los 15 minutos de respaldo a carga completa.</p>
<p>REFERENTE A LA PARTIDA 8 La convocante requiere pesos y dimensiones específicas de la marca mencionada en las especificaciones, solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la libre participación y ya que son características que no afectan el desempeño del equipo, acepten las configuraciones de peso y dimensiones de cada fabricante siempre que no afecte las características de funcionalidad y rendimiento solicitadas ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se aceptan dimensiones semejantes y pesos semejantes.</p>
<p>REFERENTE A LA PARTIDA 8 Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar cuáles serán las dimensiones y alcance de instalación del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>Solamente es conectar con el cableado existente al UPS y puesta en marcha del equipo.</p>
<p>REFERENTE A LA PARTIDA 8 Puede la convocante indicarnos si ya cuenta con tablero de entrada con 3 fases y tablero de salida en el área donde será colocado para realizar las conexiones, al igual podría indicarnos la distancia entre el equipo y los tableros. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>Se cuenta con tablero de entrada de 3 fases y salida, en el área donde se instalará el UPS, la distancia entre tableros y UPS es de 5metros, solamente se tendría que agregar la pastilla termomagnética dependiendo de cada marca de equipo UPS a ofertar tanto en tablero de entrada y salida.</p>

Manuel...

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Acta: Junta de Aclaraciones


<p>REFERENTE A LA PARTIDA 8 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar una visita en sitio, esto con la finalidad de poder realizar una propuesta adecuada y correcta a su requerimiento. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se acepta su solicitud, se realizara una visita en sitio en la Escuela Superior de Zimapán en Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42337 el día jueves 16 de diciembre del presente año únicamente de 12:00hrs. a 13:00 hrs. Presentarse con la Lic. María Guadalupe Arteaga Beltrán, numero de extensión 5905.</p>
--	---


Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día lunes 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno) a las 15:00 (quince horas) en el auditorio de primer piso del edificio torres de rectoría.


Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 16:25 (dieciséis horas con veinticinco minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

**Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**



Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán
Presidente
Lic. Anabell Alfaro Flores
Representante

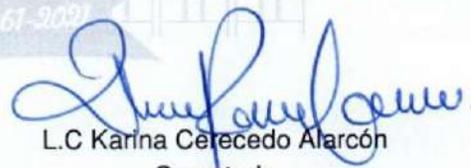
L.C. Karina Cerecedo Alarcón
Secretaria
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante

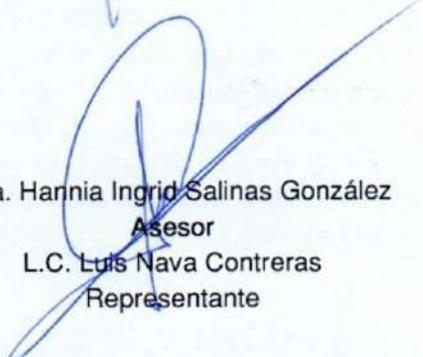
Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L.C. Luis Nava Contreras
Representante

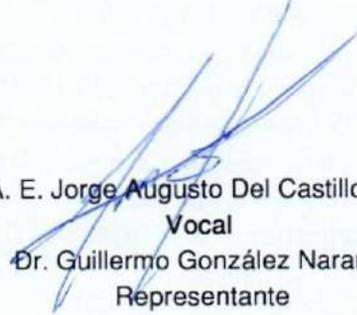
L. A. E. Jorge Augusto Del Castillo Tovar
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones

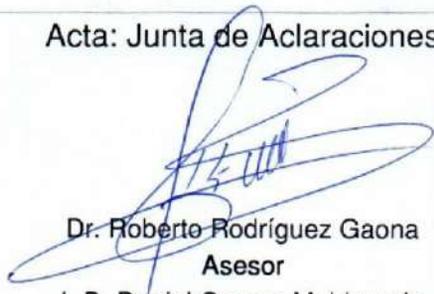


Dr. Roberto Rodríguez Gaona
Asesor


L.D. Daniel Orozco Maldonado
Representante



Asesores Técnicos



Ing. Juan Carlos Vera García
Representante
Dirección de Información y Sistemas




Mtra. Maricarmen Pérez López
Representante
Dirección de Laboratorios



Licitante



C. Daniela Miranda Nájera
Representante
Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V.

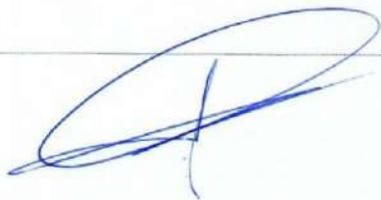

Acta: Junta de Aclaraciones

